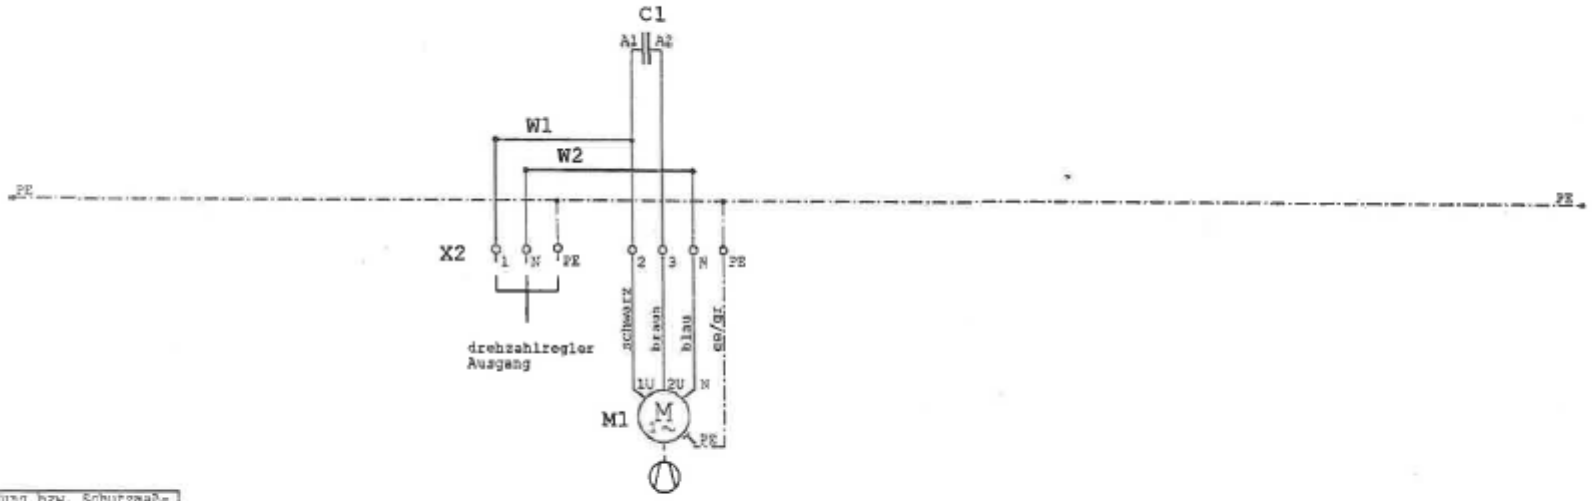

Erdung bzw. Schutzmaßnahmen sind nach den Vorschriften des VDE oder der jeweiligen EVU's durchzuführen.

				Datum	09.05.03	Drehzahreglaer-Ausgang Lüfter 230V mit Betriebskodensatoren		Zusatzklemmen für Lüfter	Robert Schlesst GmbH Kolpingring 14 D-82041 Oberhaching Tel. (089)6 13 06-0 Fax. (089)6 13 06-171
				Bearb.	Torz				
				Sepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f	Ers.d	

Technische Änderung vorbehalten

Blatt 1
von 1 Bl.